



Napáťová sústava : TN-C3+PEN, 3x230/400V, 50 Hz
TN-C-S, 3+N+PE, 3 x 230/400V, 50Hz

OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPÄTÍM

Základná ochrana: Pred dotykam žívých častí podľa STN 33 2000-4-41 krytím, zôbrananím a izolovaním podľa článku 412

Ochrana pri poruche: Nežívých častí pred nebezpečným dotykovým napätím do 1000V podľa STN 33 2000-4-41 samostatným odpojením napájania podľa článku 413.1

Instalovaný príkon : 12 kW
Z toho TUV : - kW
vykurovanie : - kW
Súdobosť : 5,8 kW
Hlavný istič : In 25 A

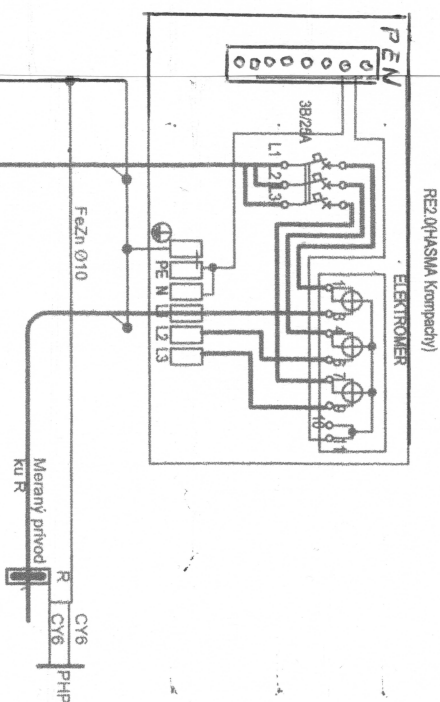

Výpracoval	Stefan Babik		
Zodpovedný proj.	Stefan Babik		
INVESTOR	AGREX s.r.o		
Miesto stavby	Nám. Barikov 31, Rožňava		
OBJEKT	K.Ú. Kášančianska Dlhá Lúka č.p. 312	KLAS. STAV.	Dátum
OBSAH VÝKRESU	CYKLOCENTRUM BUZGÓ		01.2019
	ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE		Stavebné povolenie
	JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA	FORMÁT: A4	Č. VÝKR.: 2
		MIERKA:	