


Fe Zn ϕ 10 m mm
napojit' na zókl zemnič

CY 4 mm
p.o. pospojovanie

CYKY 5C x 10 mm²
meraný privod od RE

CYKY 3C x 15 mm² sv3 podkrovia
2 x CYKY 3C x 25 mm² z5, z6 podkrovia

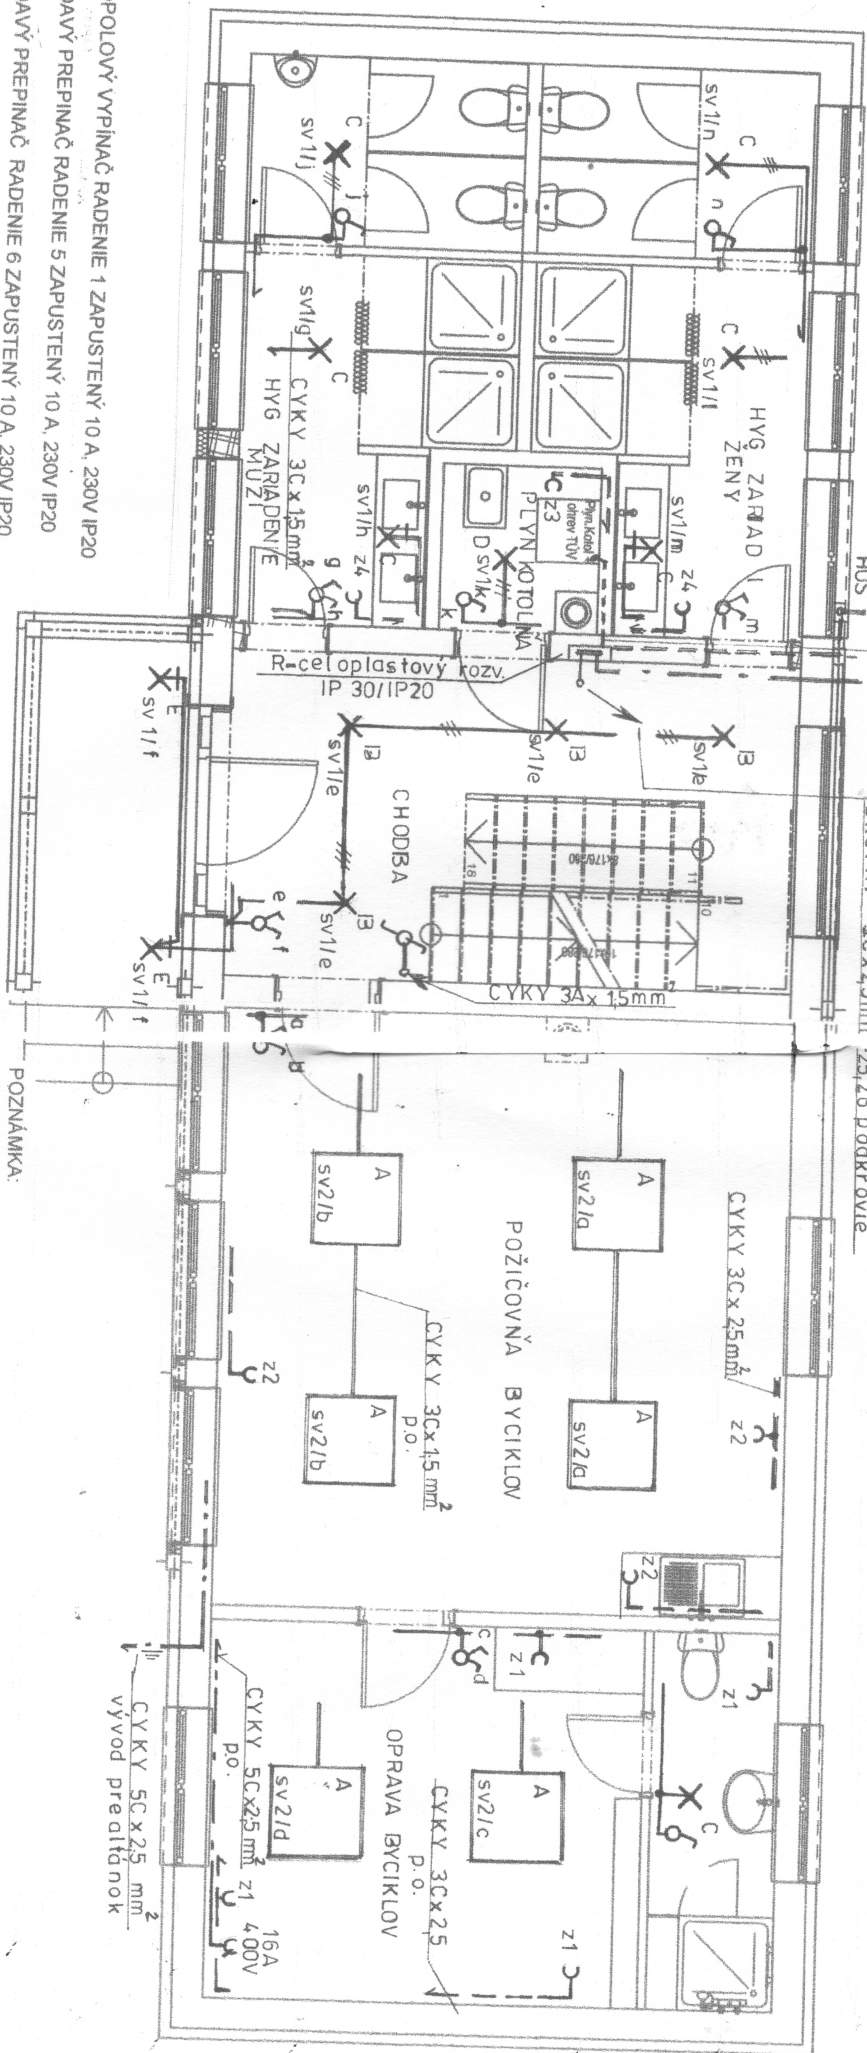

LEGENDA

Ø JEDNODUCHÝ VYPÍNAČ RADIENIE 1 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20

Ø STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RADIENIE 5 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20

Ø STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RADIENIE 6 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20

Ø STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RADIENIE 5 NASTENNÝ 10 A, 230V IP44

Ø JEDNODUCHÝ VYPÍNAČ RADIENIE 1 NASTENNÝ 10 A, 230V IP44

Ø - SENZOR POHYBU

Ø ZÁSUŤKA DVOJITÁ ZAPUSTENÁ 16A 230V

Ø ZÁSUŤKA JEDNODUCHÁ ZAPUSTENÁ 16A 230V

Ø ZÁSUŤKA JEDNODUCHÁ NASTENNÁ 16A 230V IP44

Ø ZÁSUŤKA DVOJITÁ ZAPUSTENÁ 16A 230V S PREP. OCHRANOU

Ø ZÁSUŤKA NASTENNÁ 16A 400V IP54

Ø SVIETIDLO NASTENNÉ (podľa výberu investora)

Ø SVIETIDLO STROPNÉ (podľa výberu investora)

Ø - ROZVADZAČ R CELOPLASTOVÝ ROZVADZAČ

POZNÁMKA:

ROZVODNÁ SÚSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TN-C-S
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PODĽA STN 33 2000-4-41.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTMI.
OCHRANA PRI PORUCHĚ BUDE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHĚ A OCHR. POSPAJANÍM

Výpracoval	Stefan Babik	Dátum	01.2019
Zodpovedný proj.	Stefan Babik	Staviteľ	Staviteľné
INVESTOR	AGREX s.r.o	Staviteľ	Staviteľné
Nám. Baníkov 31, Rožňava			
Miesto stavby	k.ú. Krasňohorská Dlhá Lúča č.p. 312		
OBJEKT	CYKLOCENTRUM BUZGÓ		
Obsah výkresu	ELEKTROINŠTALÁCIA		
	PÔDORYS PRÍZEMIA		
FORMÁT: A4			
MIERKA: 1:50			
Č. VÝKR.: 1			